



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY POKLÁDKA DO OTEVŘENÉHO VÝKOPU

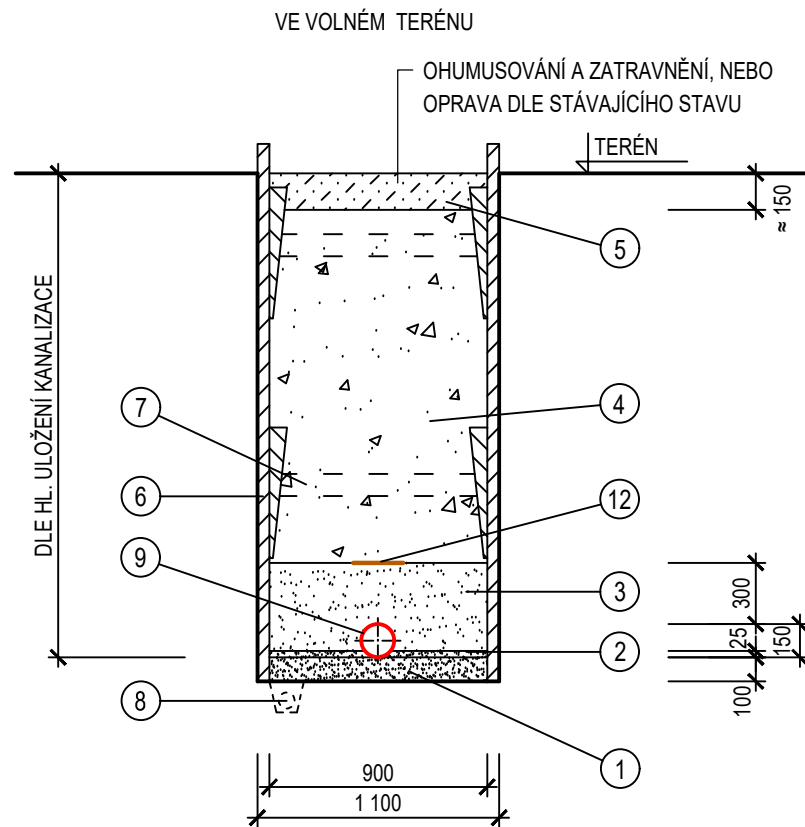

VÝTLAČNÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY POKLÁDKA DO OTEVŘENÉHO VÝKOPU

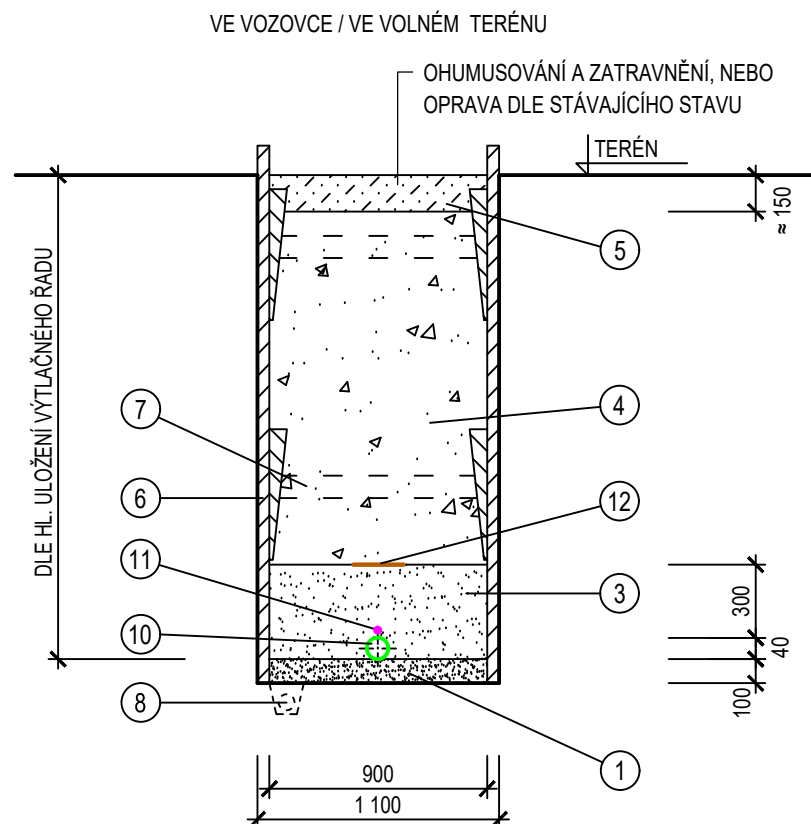

ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU POTRUBÍ:

Vnější průměr potrubí OD [mm]	Minimální šířka výkopu [m]		
	Pažené výkopy	Nepažené výkopy	
		Sklon stěny > 60°	Sklon stěny ≤ 60°
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 225 ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 ≤ 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40

ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU:

Hloubka výkopu [m]	Minimální šířka výkopu [m]
< 1,0	není stanovena
≥ 1,0 ≤ 1,75	0,8
≥ 1,75 ≤ 4,0	0,9
> 4,0	1,0

POPIS:

- | | |
|--|---|
| ① SPODNÍ VRSTVA PODSYPY Z LOMOVÝCH VÝSEVEK 0-4 mm | ⑦ ROZPĚRY |
| ② HORNÍ VRSTVA PODSYPY Z LOMOVÝCH VÝSEVEK 0-4 mm
PRO ÚHEL ULOŽENÍ 90° | ⑧ DRENÁŽ V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ VÝKOPU |
| ③ OBSYP Z LOMOVÝCH VÝSEVEK 0-8 mm | ⑨ PLNOSTĚNNÉ PP POTRUBÍ DN150 SN12 |
| ④ ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH | ⑩ POTRUBÍ PE100 RC d40 SDR11 PRO ODPADNÍ VODU |
| ⑤ ORNICE | ⑪ LOKALIZAČNÍ VODIČ CY 4 mm ² |
| ⑥ PAŽENÍ | ⑫ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (BARVA HNĚDÁ) |

POZN:

- Tloušťky jednotlivých vrstev jsou uváděny po ztuhnutí.
- Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn (podél komunikací, stěn objektů, ve startovacích a cílových jámách, atd.), nebo tam, kde je to předepsáno dokumentací.
- Pracovníci stavby budou prokazatelně, zápisem ve stavebním deníku, seznámeni s uložením podzemních vedení a se způsobem výkopových prací, zejména v blízkosti kabelů tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- V místě křížení s ostatními sítěmi nutno provádět výkopy ručně. Křížení a souběhy sítí budou provedeny dle ČSN 73 6005.
- Pokud by při realizaci stavby došlo ke změně hloubky uložení potrubí, bude šířka výkopu přizpůsobena dle uvedené tabulky.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov IČ: 08303088 DIČ: CZ08303088			
VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	HIP:	
Tomáš PÁNEK	Ing. Mirko HOLÁSEK	Ing. Jiří BRAUN	
AKCE:			DATUM: 10/2021
HLAVNO - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE, PŘÍPOJKY			STUPEŇ DOK.: DUR
			ČÍS. ZAKÁZKY: 03-18/2021
MĚŘITKO:			
ČÍS. PŘÍLOHY:		ČÍS. PARÉ:	
PŘÍLOHA:			D.3.
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
INVESTOR: Sokolovská vodárenská s.r.o.			